


Опросный лист для изготовления установки пожаротушения

Организация:			
Адрес:			
Контактное лицо, должность:			
Телефон/факс/e-mail:			
Наименование объекта:			
Система пожаротушения	<input type="checkbox"/> Дренчерная <input type="checkbox"/> Спринклерная		
Количество насосов	_____ рабочих, шт _____ резервных, шт		
Вид водоисточника	Забор воды из городской сети. Давление на входе в установку.	мин. давление P1min	<input type="text"/> м
	Забор воды из водоема, либо из резервуара.	макс. давление P1max	<input type="text"/> м

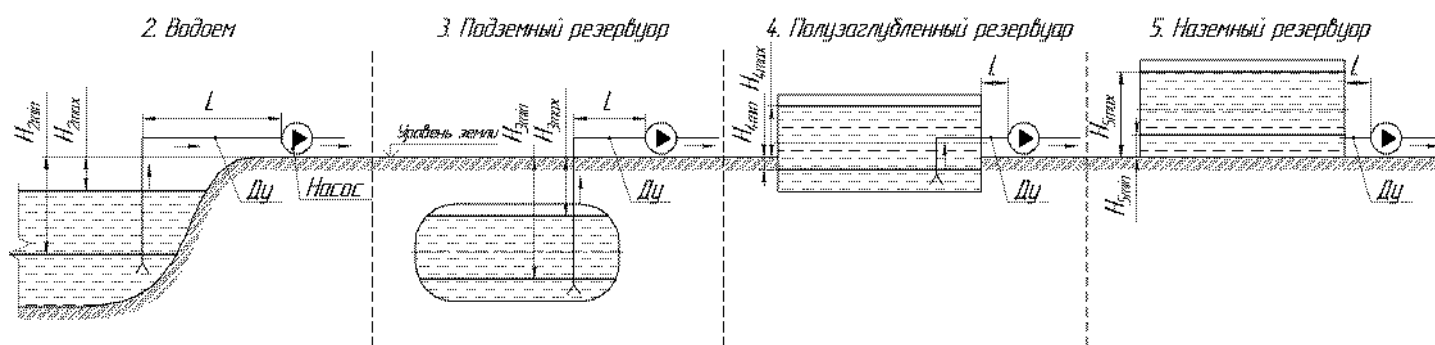

H2min=	М	H3min=	М	H4min=	М	H5min=	М
H2max=	М	H3max=	М	H4max=	М	H5max=	М
L=	М			Ду=	ММ		
Подача НАСОСА	Qp _____ м³/ч		Напор НАСОСА		P _____ атм		
Диаметры коллекторов, мм	_____ на входе			_____ на выходе			
Сигнализация на диспетчерский пункт	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет						
Тип сигнала диспетчеризации	<input type="checkbox"/> «Сухой контакт» <input type="checkbox"/> Интерфейс 232 (до 10м) или 485 (до 1 км) Протокол _____ <input type="checkbox"/> GSM/GPRS <input type="checkbox"/> Другое _____						
Место установки	<input type="checkbox"/> в существующем здании (в Вашем) <input type="checkbox"/> в павильоне (нашего производства)						

Дополнительные требования:

Подпись заказчика _____ « » _____ 20__ г.